


Data sheet HPKI-K 180-550

Änderungen dürfen nur am CAD vorgenommen werden.
 Die Angaben sind ohne Gewähr. Alle Maße sind in mm.
 Die Maße sind ohne Toleranzangabe.
 Die Maße sind ohne Toleranzangabe.
 Die Maße sind ohne Toleranzangabe.

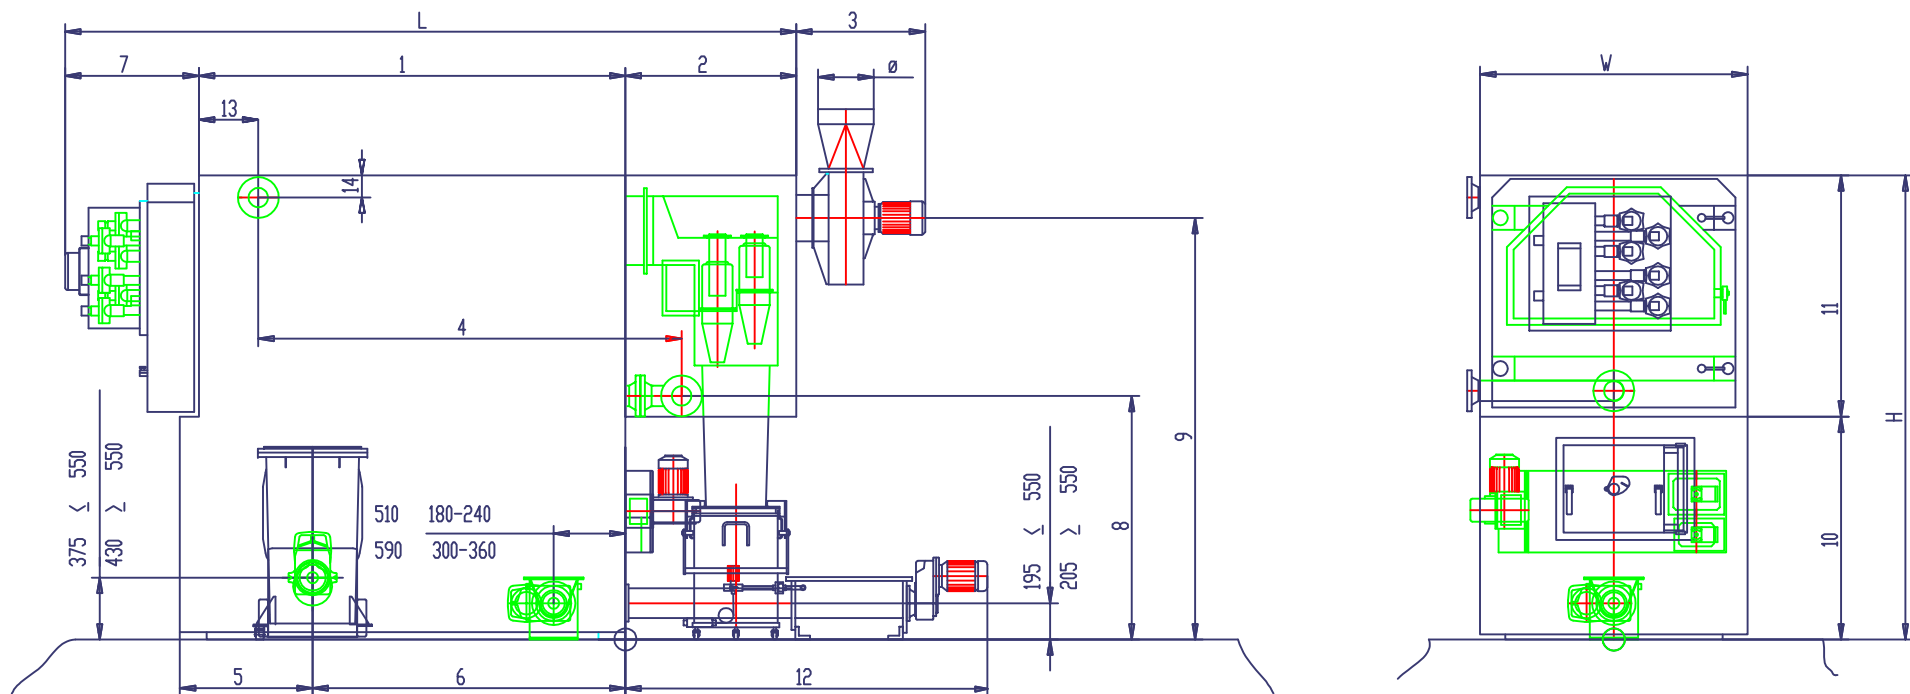

OUTPUT in kW	L	W	H	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	FLOW/RETURN DN	ø mm	WEIGHT FURNACE IN TONS	WEIGHT HEAT EXCHANGER IN TONS	WATER IN LITRE	Kpa at t20°C	FLOW COEFFICIENT in m³/h
180	2990	1150	2200	1600	720	590	1450	530	1170	670	1150	1970	1050	1150	2000	250	150	80/65	200	2,34	1,32	830	2,6	48
195	3190	1150	2200	1600	920	590	1580	530	1170	670	1150	1970	1050	1150	2200	250	150	80/65	200	2,45	1,32	830	4,6	48
240	3190	1150	2200	1600	920	590	1580	530	1170	670	1150	1970	1050	1150	2200	250	150	80/65	200	2,45	1,32	830	4,6	48
300	3450	1250	2250	1800	920	590	1810	500	1400	730	1160	1990	1050	1200	2200	250	170	80/80	250	2,93	1,74	1100	3,2	72
360	3450	1250	2250	1800	920	670	1810	500	1400	730	1160	1990	1050	1200	2200	250	170	80/80	250	2,93	1,74	1100	4,6	72
450	3950	1440	2480	2300	920	670	2290	716	1684	730	1320	2270	1200	1280	2220	300	150	80/100	250	4,60	2,45	1550	3	110
550	3950	1440	2480	2300	920	670	2290	716	1684	730	1320	2270	1200	1280	2220	300	150	80/100	250	4,60	2,45	1550	4,6	110

**THE BOILER IS SUPPLIED IN 2 SECTIONS.
 FIRE BOX (10) AND HEAT EXCHANGER (11)
 WITHOUT THE FLUE GAS FAN (3), STOKER (12) AND ASH BIN
 FITTED.**

Pos.	Stk.	Tellernr.	Abmessung	Biegeradius	Werkstoff	
GILLES Biomasseheizungen Gilles Energie und Umwelttechnik GmbH & Co KG Koerberauer Str. 16 A-4810 Grmunden Tel.: +43 (0)7612 73760-0 Fax:DW17 mail:office@gilles.at			Name	Datum	Freimaßst.DIN 7168	
		gez.	Rösch	22.01.2008		
		bear.	Rösch	11.04.2012		Tal
		gepr.				Maßstab:
Produktgruppe: Layout Produktdatenblatt Standard		Benennung: Data sheet HPKI-K 180 - 550 kw English GILLES_Schlüssel01 -04-02-00- 500101		Zeichnungsnr.: 500101	Rev. b	